

Nízké napětí 0,4 kV – kabelové vedení


Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 25 odst. 3 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

Pro podzemní vedení 0,4 kV jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 46 odst. 10), dále dle odst.12 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy 0,4 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Kabel v zemi

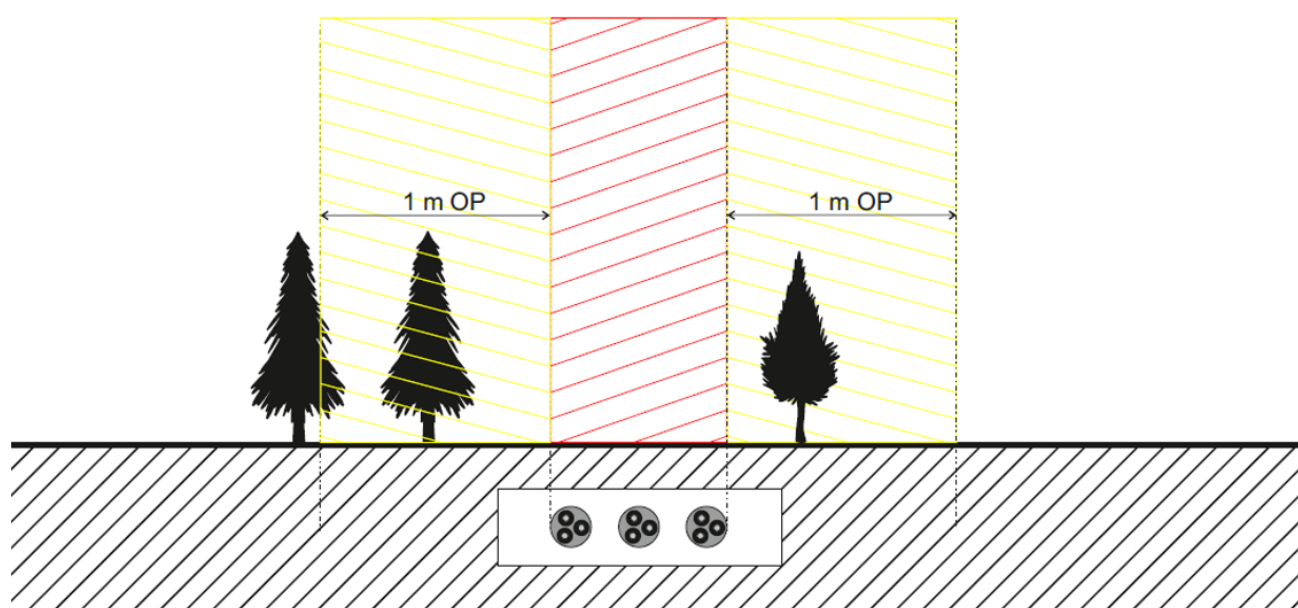

Pozn. Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromů

Legenda:



Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrizační soustavy (žádné stromy či větve se nesmí nacházet v červeně šrafované oblasti)



Oblast minimální vzdálenosti ořezu stromů (což znamená, že žádné stromy či větve se nesmí nacházet ani ve žlutě šrafované oblasti)

Uvědomujeme si, že často není v silách majitelů pozemku porost udržovat, proto nabízíme naši maximální součinnost – **jsme připraveni zásah provést prostřednictvím našeho smluvního odborného dodavatele na naše náklady ve vzájemně dohodnutém termínu, což zaručí bezpečnost a zákonnost celého zásahu.**

O provedení zásahu je možno zažádat prostřednictvím telefonního čísla naší zákaznické linky **800 77 33 22** nebo zasláním požadavku na info@eon.cz Zároveň jsme samozřejmě připraveni v souladu s energetickým zákonem uvést dotčený pozemek po provedení zásahu do původního stavu a na náš náklad odstranit veškerý vzniklý klest a zbytky po zásahu. Využitelnou dřevní hmotu zanechává zhotovitel vzájemně dohodnutým způsobem na pozemku.